

Priopćenje

Godina: LXII.

Zagreb, 10. listopada 2025.

OEN-2025-1-1

ISSN 1334-0557



KORIŠTENJE VODA I ZAŠTITA VODA OD ONEČIŠĆENJA U 2024.

Opskrba vodom u 2024. iznosila je ukupno 53 484 665 tis. m³, pri čemu su područja B Rudarstvo i vađenje i C Prerađivačka industrija zastupljeni s 0,1%, a područje D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija s 99,9%.

U 2024. korišteno je 53 484 665 tis. m³ vode. Od te količine za proizvodnju je korišteno 99,3%, a za hlađenje 0,7%.

Ukupna količina ispuštene upotrijebljene (otpadne) vode u 2024. iznosila je 19 540 tis. m³. Iz područja B Rudarstvo i vađenje ukupno je ispušteno 2,5% upotrijebljene vode, iz područja C Prerađivačka industrija 94,4%, a iz područja D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 3,1%.

Ispuštenih pročišćenih otpadnih voda u 2024. bilo je 12 861 tis. m³.

Po područjima NKD-a 2007., iz područja djelatnosti B Rudarstvo i vađenje ispušteno je 3,3% pročišćenih otpadnih voda, iz područja C Prerađivačka industrija **92,5%**, a iz područja D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 4,2%.

Napomena

Detaljniji podaci bit će dostupni 17. listopada 2025. u [Bazi podataka](#).

Istraživanje je usklađeno sa zahtjevima zajedničkog upitnika OECD-a i Eurostata – JQ OECD/Eurostat – Inland water questionnaire.

1. OPSKRBA VODOM PREMA VRSTI VODOZAHVATA I NKD-u 2007. U 2024.

tis. m³

	Ukupno	Javna vodoopskrba	Vlastiti vodozahvat	
			podzemne vode	površinske vode i more
Ukupno	53 484 665	11 826	82 315	53 390 524
B Rudarstvo i vađenje	1 904	96	579	1 229
C Prerađivačka industrija	59 010	11 651	8 351	39 008
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija	53 423 751	79	73 385	53 350 287

2. KORIŠTENJE VODE PREMA NAMJENI I NKD-u 2007. U 2024.

tis. m³

	Ukupno	Za tehnološki proces		Za sanitarne potrebe i ostale namjene
		za proizvodnju	za hlađenje	
Ukupno	53 484 665	53 123 815	353 295	7 555
B Rudarstvo i vađenje	1 904	673	1 085	146
C Prerađivačka industrija	59 010	21 922	29 784	7 304
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija	53 423 751	53 101 220	322 426	105


3. ISPUŠTANJE UPOTRIJEBLJENE (OTPADNE) VODE PREMA NKD-u 2007. U 2024.¹⁾

tis. m³


	Ukupno	Nepročišćene vode	Pročišćene vode
Ukupno	19 540	6 679	12 861
B Rudarstvo i vađenje	493	71	422
C Prerađivačka industrija	18 452	6 551	11 901
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija	595	57	538

1) Iz ispuštenih otpadnih voda isključene su vode za hlađenje i vode koje pokreću hidroelektrane, jer se one ne smatraju otpadnim vodama.

G-1. KORIŠTENJE VODE PREMA NAMJENI I NKD-u 2007. U 2024.

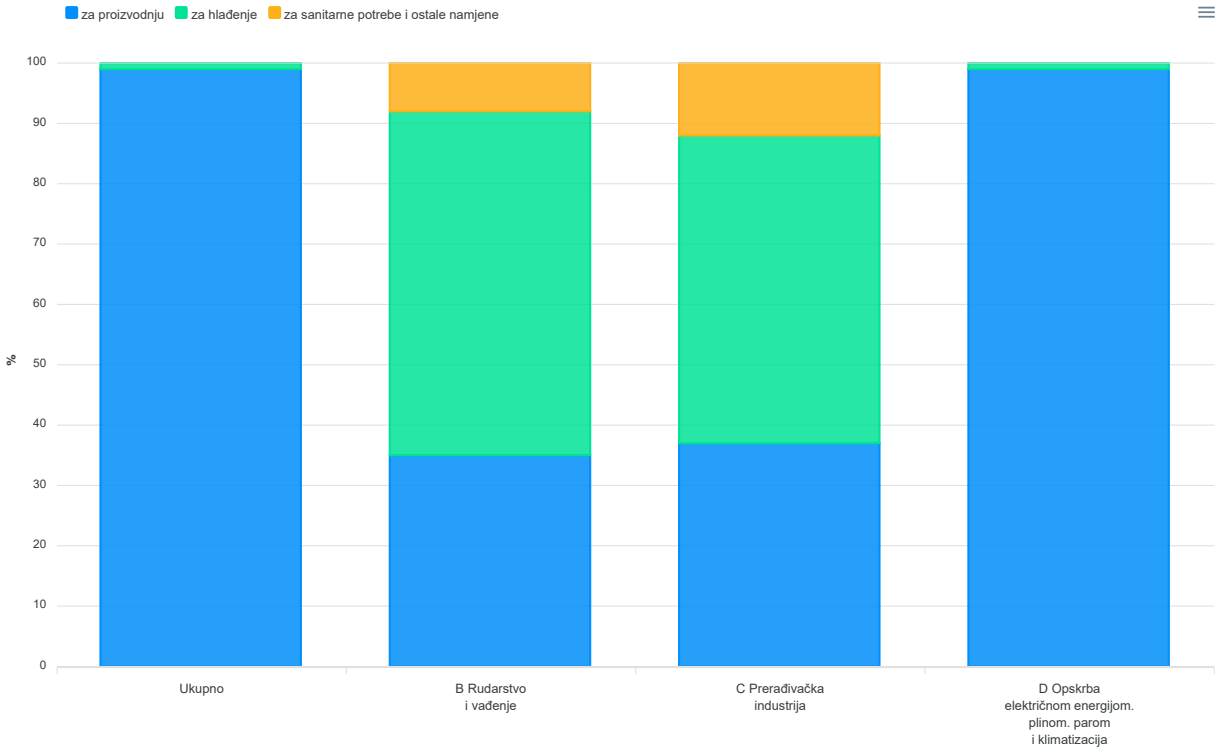

G-2. ISPUŠTANJE UPOTRIJEBLJENE OTPADNE VODE PREMA NKD-u 2007. U 2024.

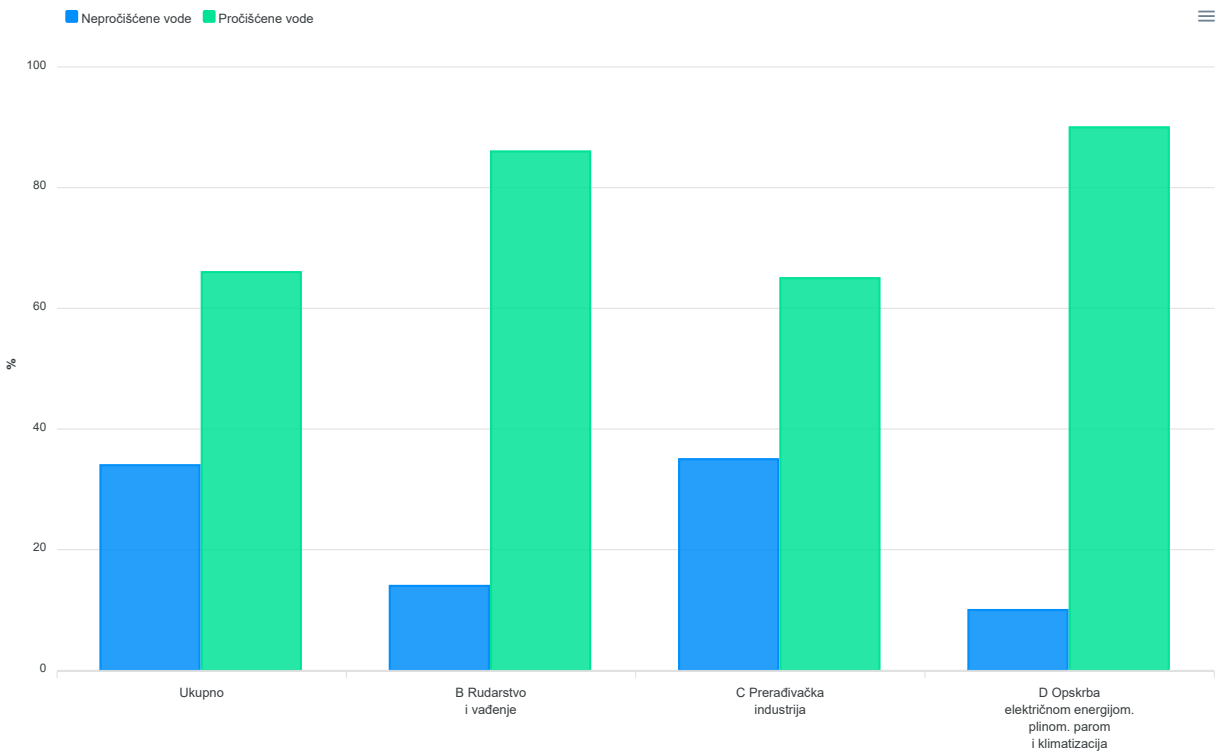

METODOLOŠKA OBJAŠNENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o korištenju voda i zaštiti voda od onečišćenja prikupljaju se izvještajnom metodom na mrežnom obrascu Godišnji izvještaj o korištenju voda i zaštiti voda od onečišćenja u 2024. (VOD-1).

Obuhvat i usporedivost

Izveštajne jedinice jesu poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata iz Statističkoga poslovnog registra te drugih administrativnih izvora. Obuhvaćene su sve statističke jedinice na osnovi dostupnih podataka koje su imale više od 1 000 m³ korištene vode, a razvrstane su prema NKD-u 2007. u područja djelatnosti B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija i D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija.

Istraživanjem se dobivaju podaci o opskrbi vodom, korištenju voda i ispuštanju otpadnih voda.

Definicije

Opskrba vodom podrazumijeva količinu vode kojom su se poslovni subjekti opskrbili iz vlastitog vodozahvata ili javne vodoopskrbe. Količine vode određuju se na osnovi vodomjera. Ako nema vodomjera, količine se procjenjuju prema normativima za određenu djelatnost ili se uzimaju iz projektne dokumentacije.

Korištene vode podrazumijevaju količine vode koje su izvještajne jedinice u tijeku izvještajne godine koristile za obavljanje proizvodne djelatnosti. Namjena tih voda je da se koriste za tehnološki proces proizvodnje (vezane vode), hlađenje (isparene vode), za sanitarne potrebe i ostale namjene.

Ispuštene upotrijebljene otpadne vode su vode koje se nakon korištenja ispuštaju kao pročišćene ili nepročišćene vode.

Iz ispuštenih otpadnih voda isključene su vode za hlađenje, kao i vode koje pokreću hidroelektrane, jer se one ne smatraju otpadnim vodama.

Kratice

Eurostat	Statistički ured Europske unije
m³	kubični metar
NKD 2007.	Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
OECD	Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
tis.	tisuća

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Telefon: (+385 1) 48 06 111

Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:

Darko Jukić, Gordana Lepčević, Željka Kovaček Čuklić i Bernarda Šimunić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi

Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115

Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije

Telefon: (+385 1) 21 00 455

Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr