

Priopćenje

Godina: LXIII.

Zagreb, 09. listopada 2026.

OEN-2026-1-1

ISSN 1334-0557



KORIŠTENJE VODA I ZAŠTITA VODA OD ONEČIŠĆENJA U 2025.

Opskrba vodom u 2025. iznosila je ukupno 36 485 216 tis. m³, pri čemu je opskrba vodom iz javne vodoopskrbe iznosila 12 397 tis. m³, a iz vlastitog vodozahvata 36 472 819 tis. m³.

Od raspoložive količine vode najveći je dio korišten za proizvodnju, 99,2%, a za hlađenje 0,8%.

Ukupna količina ispuštene upotrijebljene (otpadne) vode u 2025. iznosila je 20 598 tis. m³. Najveći udio ispuštenih otpadnih voda prema NKD-u 2025. odnosio se na područje C Prerađivačka industrija, **94,4%**, dok je iz područja B Rudarstvo i vađenje ispušteno 3,1%, a iz područja D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 2,5%.

Ispuštenih pročišćenih otpadnih voda u 2025. bilo je **12 127 tis. m³**. Najveći udio odnosio se na područje C Prerađivačka industrija, 93,0%, na područje D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija odnosio se udio 4,0%, a na područje B Rudarstvo i vađenje 3,0%.

Napomena

Detaljniji podaci bit će dostupni 16. listopada 2026. u [Bazi podataka](#).

Istraživanje je usklađeno sa zahtjevima zajedničkog upitnika OECD-a i Eurostata – JQ OECD/Eurostat – Inland water questionnaire.

1. OPSKRBA VODOM PREMA VRSTI VODOZAHVATA I NKD-u 2025. U 2025.

tis. m³

	Ukupno	Javna vodoopskrba	Vlastiti vodozahvat	
			podzemne vode	površinske vode i more
Ukupno	36 485 216	12 397	75 452	36 397 367
B Rudarstvo i vađenje	1 243	110	625	508
C Prerađivačka industrija	66 207	12 214	7 746	46 247
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija	36 417 766	73	67 081	36 350 612

2. KORIŠTENJE VODE PREMA NAMJENI I NKD-u 2025. U 2025.

tis. m³

	Ukupno	Za tehnološki proces		Za sanitarne potrebe i ostale namjene
		za proizvodnju	za hlađenje	
Ukupno	36 485 216	36 192 287	285 249	7 680
B Rudarstvo i vađenje	1 243	796	290	157
C Prerađivačka industrija	66 207	23 150	35 623	7 434
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija	36 417 766	36 168 341	249 336	89


3. ISPUŠTANJE UPOTRIJEBLJENE (OTPADNE) VODE PREMA NKD-u 2025. U 2025.¹⁾

tis. m³


	Ukupno	Nepročišćene vode	Pročišćene vode
Ukupno	20 598	8 471	12 127
B Rudarstvo i vađenje	629	263	366
C Prerađivačka industrija	19 441	8 163	11 278
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija	528	45	483

1) Iz ispuštenih otpadnih voda isključene su vode za hlađenje i vode koje pokreću hidroelektrane jer se one ne smatraju otpadnim vodama.

G-1. KORIŠTENJE VODE PREMA NAMJENI I NKD-u 2025. U 2025.

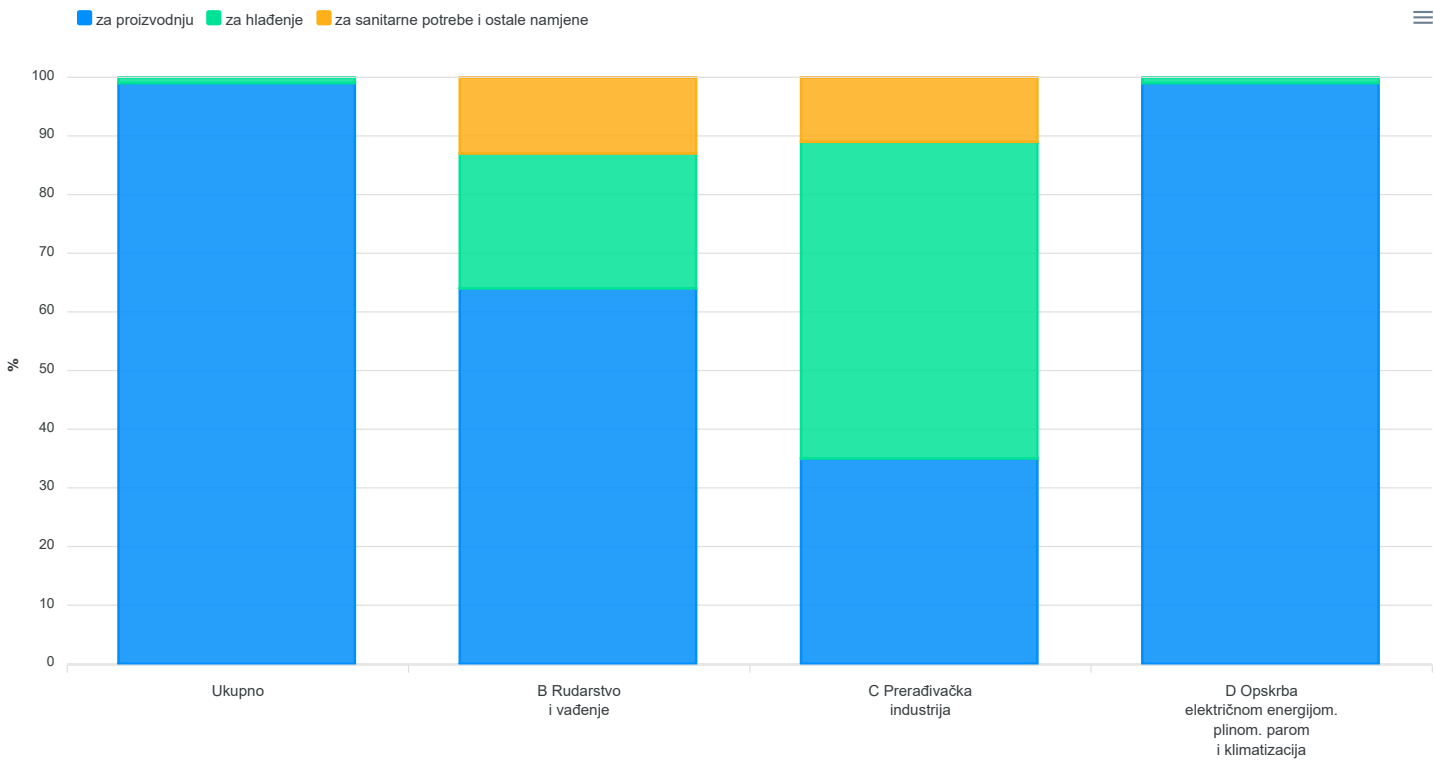

G-2. ISPUŠTANJE UPOTRIJEBLJENE OTPADNE VODE PREMA NKD-u 2025. U 2025.

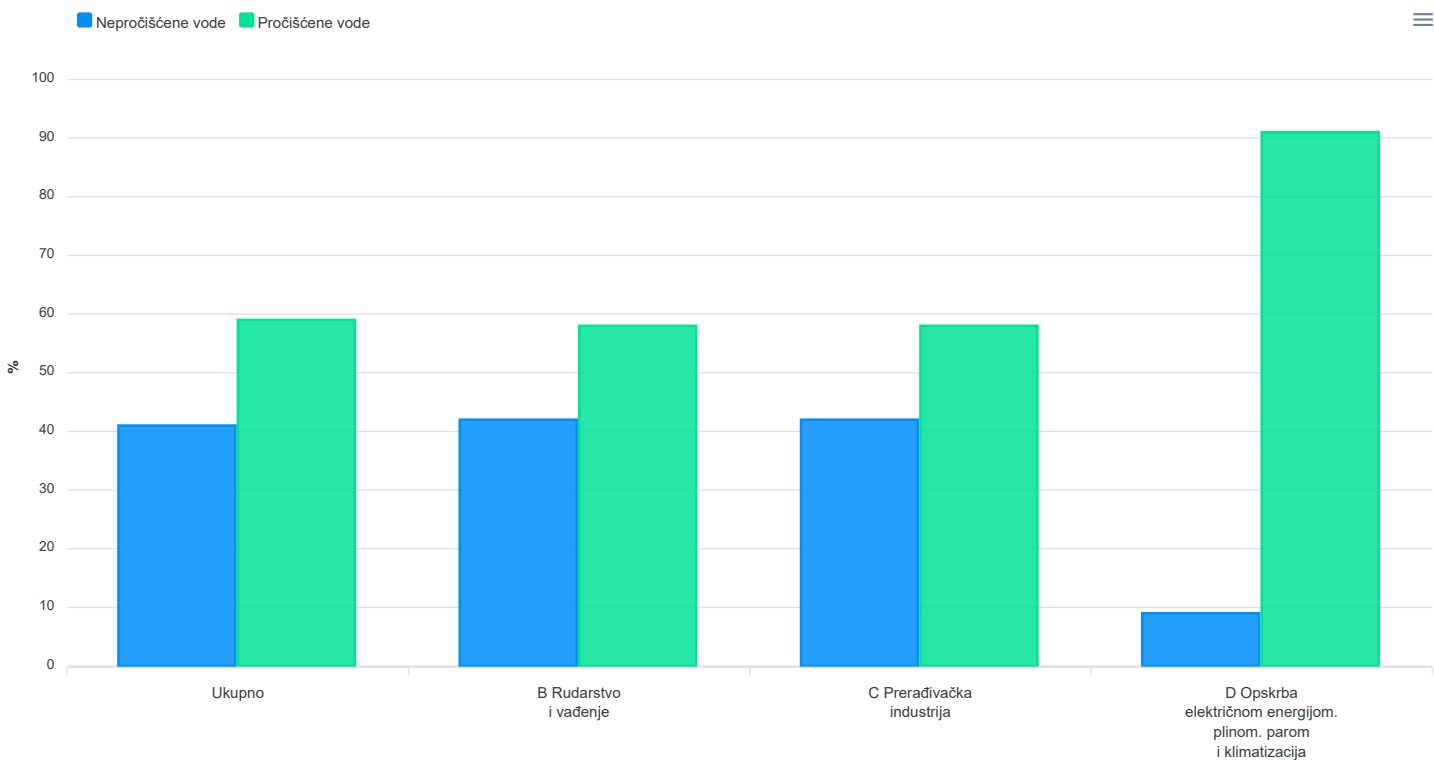

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o korištenju voda i zaštiti voda od onečišćenja prikupljaju se izvještajnom metodom na mrežnom obrascu Godišnji izvještaj o korištenju voda i zaštiti voda od onečišćenja u 2025. (VOD-1) na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20., 155/23., 124/25. – ispr. i 69/26.).

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice su poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata iz Statističkoga poslovnog registra te drugih administrativnih izvora. Obuhvaćene su sve statističke jedinice na temelju dostupnih podataka koje su imale više od 1 000 m³ korištene vode, a razvrstane su u područja djelatnosti B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija i D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, prema NKD-u 2025.

Istraživanjem se dobivaju podaci o opskrbi vodom, korištenju voda i ispuštanju otpadnih voda.

Definicije

Opskrba vodom podrazumijeva količinu vode kojom su se poslovni subjekti opskrbili iz vlastitog vodozahvata ili javne vodoopskrbe. Količine vode određuju se na prema vodomjeru. Ako nema vodomjera, količine se procjenjuju prema normativima za određenu djelatnost ili se preuzimaju iz projektne dokumentacije.

Korištene vode podrazumijevaju količine vode koje su izvještajne jedinice u tijeku izvještajne godine koristile za obavljanje proizvodne djelatnosti. Namjena tih voda jest korištenje za tehnološki proces proizvodnje (vezane vode), hlađenje (isparene vode), za sanitarne potrebe i ostale namjene.

Ispuštene upotrijebljene otpadne vode jesu vode koje se nakon korištenja ispuštaju kao pročišćene ili nepročišćene vode.

Iz ispuštenih otpadnih voda isključene su vode za hlađenje i vode koje pokreću hidroelektrane jer se one ne smatraju otpadnim vodama.

Kratice

Eurostat	Statistički ured Europske unije
m ³	kubični metar
NKD 2025.	Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2025.
OECD	Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
tis.	tisuća

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Telefon: (+385 1) 48 06 111

Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:

Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:

Darko Jukić, Gordana Lepčević, Željka Kovaček Čuklić i Bernarda Šimunić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi

Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115

Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije

Telefon: (+385 1) 21 00 455

Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr