



KORIŠTENJE VODA I ZAŠTITA VODA OD ONEČIŠĆENJA U 2023.

Opskrba vodom u 2023. iznosila je ukupno 57 247 503 tis. m³, pri čemu su područja B Rudarstvo i vađenje i C Prerađivačka industrija zastupljeni s 0,1%, a područje D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija s 99,9%.

U 2023. korišteno je 57 247 503 tis. m³ vode. Od te količine za proizvodnju je korišteno 99,2%, a za hlađenje 0,8%.

Ukupna količina ispuštene upotrijebljene (otpadne) vode u 2023. iznosila je 19 533 tis. m³. Iz područja B Rudarstvo i vađenje ukupno je ispušteno 2,7% upotrijebljene vode, iz područja C Prerađivačka industrija 94,2%, a iz područja D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 3,1%.

Ispuštenih pročišćenih otpadnih voda u 2023. bilo je 12 950 tis. m³.

Po područjima NKD-u 2007., iz područja djelatnosti B Rudarstvo i vađenje ispušteno je 2,6% pročišćenih otpadnih voda, iz područja C Prerađivačka industrija 93,3%, a iz područja D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 4,0%.

Napomena

Detaljniji podaci bit će dostupni 25. listopada 2024. u [Bazi podataka](#).

Istraživanje je usklađeno sa zahtjevima zajedničkog upitnika OECD-a i Eurostata – JQ OECD/Eurostat – Inland water questionnaire.

1. OPSKRBA VODOM PREMA VRSTI VODOZAHVATA I NKD-u 2007. U 2023.

tis. m³

	Ukupno	Javna vodoopskrba	Vlastiti vodozahvat	
			podzemne vode	površinske vode i more
Ukupno	57 247 503	11 981	82 542	57 152 980
B Rudarstvo i vađenje	2 226	149	577	1 500
C Prerađivačka industrija	57 484	11 740	8 045	37 699
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija	57 187 793	92	73 920	57 113 781

2. KORIŠTENJE VODE PREMA NAMJENI I NKD-u 2007. U 2023.

tis. m³

	Ukupno	Za tehnološki proces		Za sanitarne potrebe i ostale namjene
		za proizvodnju	za hlađenje	
Ukupno	57 247 503	56 770 955	469 314	7 234
B Rudarstvo i vađenje	2 226	871	1 214	141
C Prerađivačka industrija	57 484	19 578	30 920	6 986
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija	57 187 793	56 750 506	437 180	107


3. ISPUŠTANJE UPOTRIJEBLJENE (OTPADNE) VODE PREMA NKD-u 2007. U 2023.¹⁾

tis. m³


	Ukupno	Nepročišćene vode	Pročišćene vode
Ukupno	19 533	6 583	12 950
B Rudarstvo i vađenje	520	180	340
C Prerađivačka industrija	18 402	6 315	12 087
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija	611	88	523

1) Iz ispuštenih otpadnih voda isključene su vode za hlađenje i vode koje pokreću hidroelektrane, jer se one ne smatraju otpadnim vodama.

G-1. KORIŠTENJE VODE PREMA NAMJENI I NKD-u 2007. U 2023.

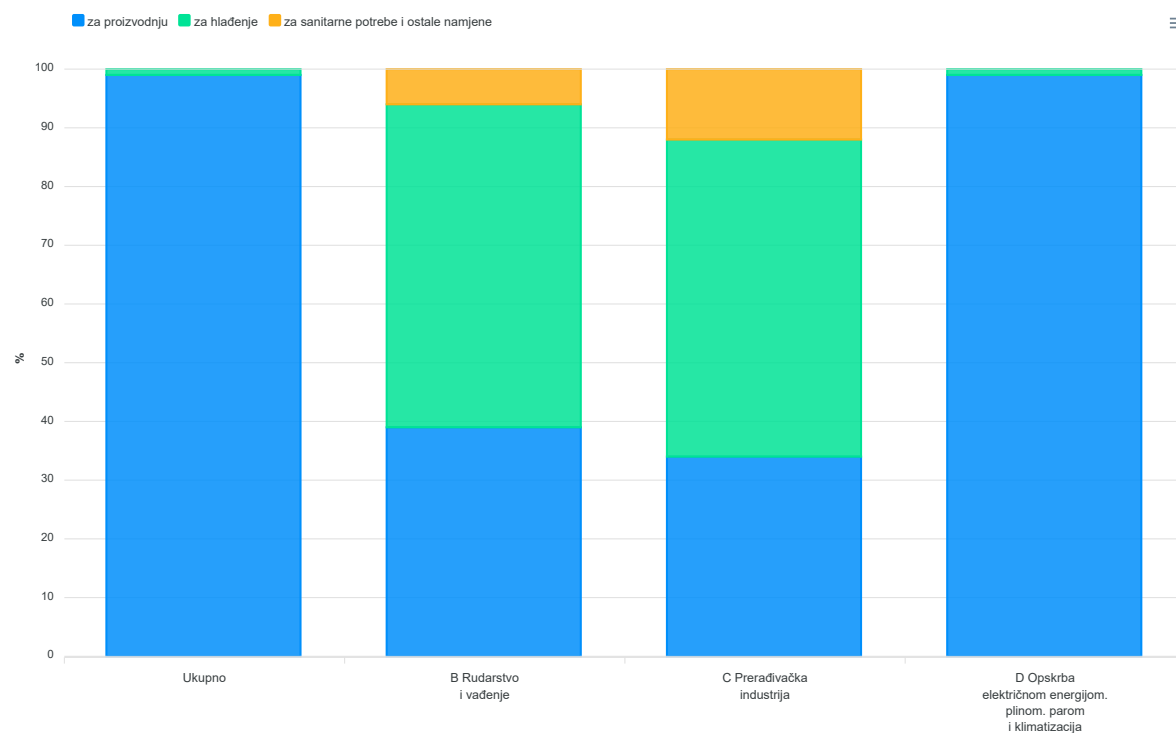

G-2. ISPUŠTANJE UPOTRIJEBLJENE OTPADNE VODE PREMA NKD-u 2007. U 2023.

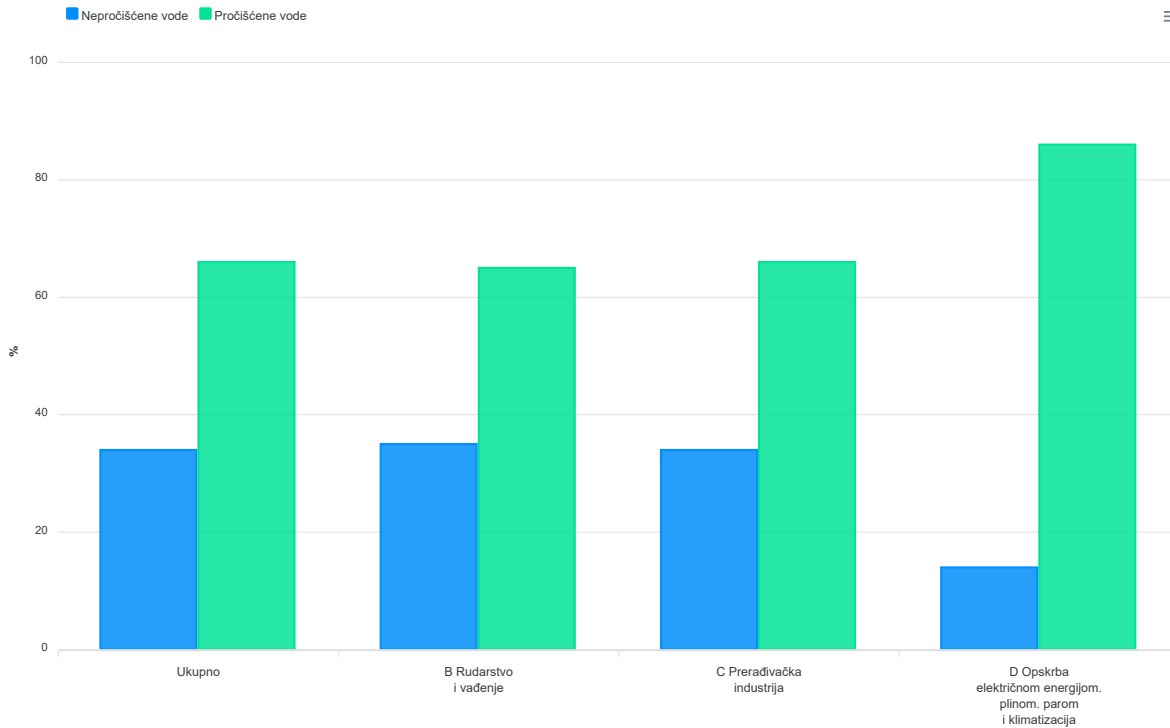

METODOLOŠKA OBJAŠNENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o korištenju voda i zaštiti voda od onečišćenja prikupljaju se izvještajnom metodom na mrežnom obrascu Godišnji izvještaj o korištenju voda i zaštiti voda od onečišćenja u 2023. (VOD-1).

Obuhvat i usporedivost

Izveštajne jedinice jesu poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata iz Statističkoga poslovnog registra te drugih administrativnih izvora. Obuhvaćene su sve statističke jedinice na osnovi dostupnih podataka koje su imale više od 1 000 m³ korištene vode, a razvrstane su prema NKD-u 2007. u područja djelatnosti B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija i D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija.

Istraživanjem se dobivaju podaci o opskrbi vodom, korištenju voda i ispuštanju otpadnih voda.

Definicije

Opskrba vodom podrazumijeva količinu vode kojom su se poslovni subjekti opskrbili iz vlastitog vodozahvata ili javne vodoopskrbe. Količine vode određuju se na osnovi vodomjera. Ako nema vodomjera, količine se procjenjuju prema normativima za određenu djelatnost ili se uzimaju iz projektne dokumentacije.

Korištene vode podrazumijevaju količine vode koje su izvještajne jedinice u tijeku izvještajne godine koristile za obavljanje proizvodne djelatnosti. Namjena tih voda je da se koriste za tehnološki proces proizvodnje (vezane vode), hlađenje (isparene vode), za sanitarne potrebe i ostale namjene.

Ispuštene upotrijebljene otpadne vode su vode koje se nakon korištenja ispuštaju kao pročišćene ili nepročišćene vode.

Iz ispuštenih otpadnih voda isključene su vode za hlađenje, kao i vode koje pokreću hidroelektrane, jer se one ne smatraju otpadnim vodama.

Kratice

Eurostat	Statistički ured Europske unije
m ³	kubični metar
NKD 2007.	Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
OECD	Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
tis.	tisuća

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Gordana Lepčević, Željka Kovaček Čuklić i Bernarda Šimunić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr